


# TG21-17

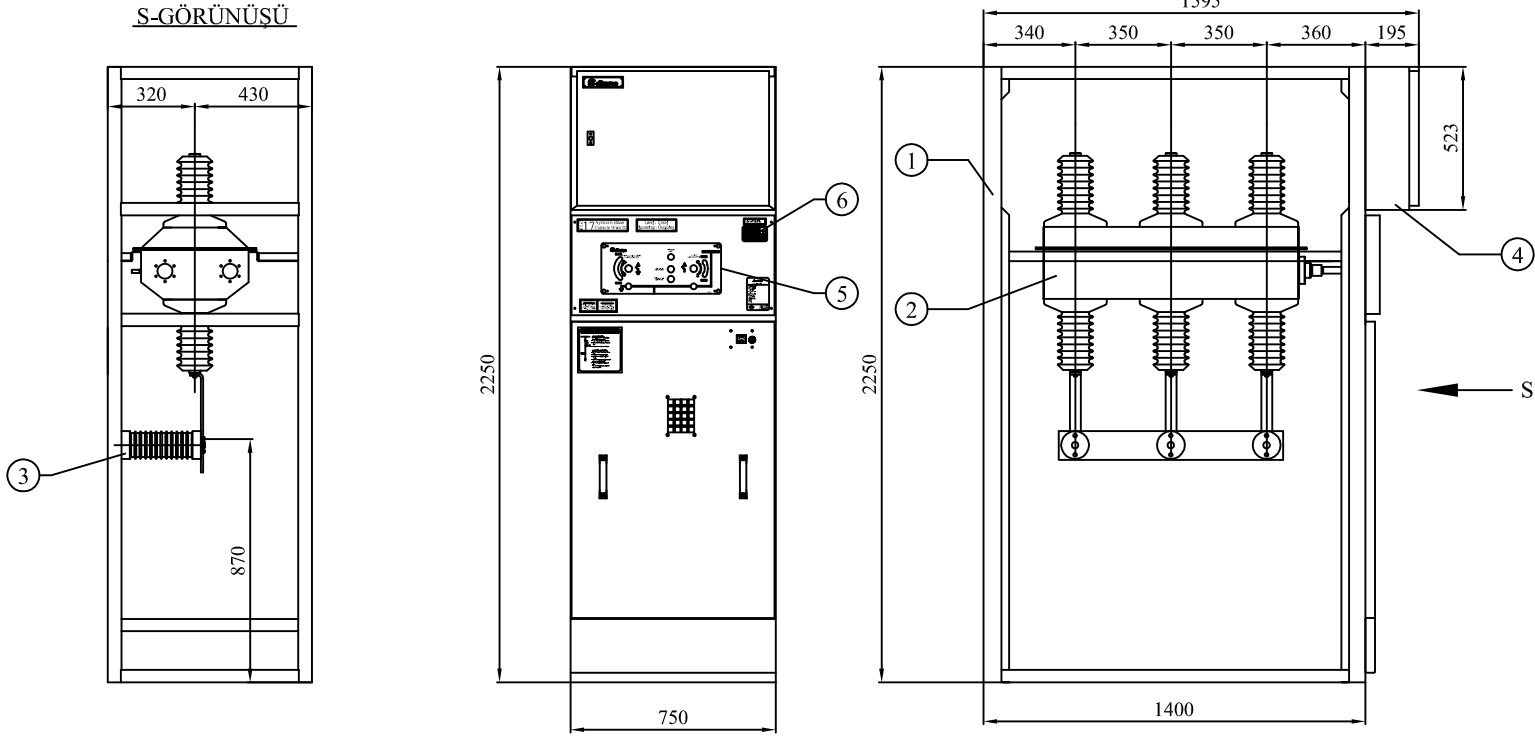

## O.G. HÜCRE BAKIM TALİMATLARI:

- 1- Bara Bağlantı Kontrolü
- 2- Kesici ve Ayırıcı Fonksiyon Testleri

S.NO	KOD.NO	DETAY NO	PARÇA ADI	MALZEME	ADET	BOYUT (mm)	AĞIRLIK kg	A Ç I K L A M A
1			ŞASE		1			
2			AYIRICI		1			
3			GBMİ		3			
4			ALÇAK GERİLİM BÖLMESİ		1			
5			GÖSTERGE PLAKASI		1			
6			İNDİKATÖR		6			

## **TOREKS**

TOREKS ELEKTRİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  
Birlik Org.San.Böl. Orhanlı-Tuzla / İSTANBUL  
Tel: +90 444 8673 (444 TORE) Fax: +90 (0216) 593 25 52

DATE

DRAW

CONTROL

APPROVE

Firma Adı :

TOREKS Elk. San. ve  
Tic. Ltd. Şti.

Pano Adı :

SF-6 Gazlı Ayırıcılı  
Giriş / Çıkış Hücresi  
36kV / 630A / 16kA (El Kurmalı)

ÇZM.01

PAGE : 1

T.PAGE : 1