


# TG21-18

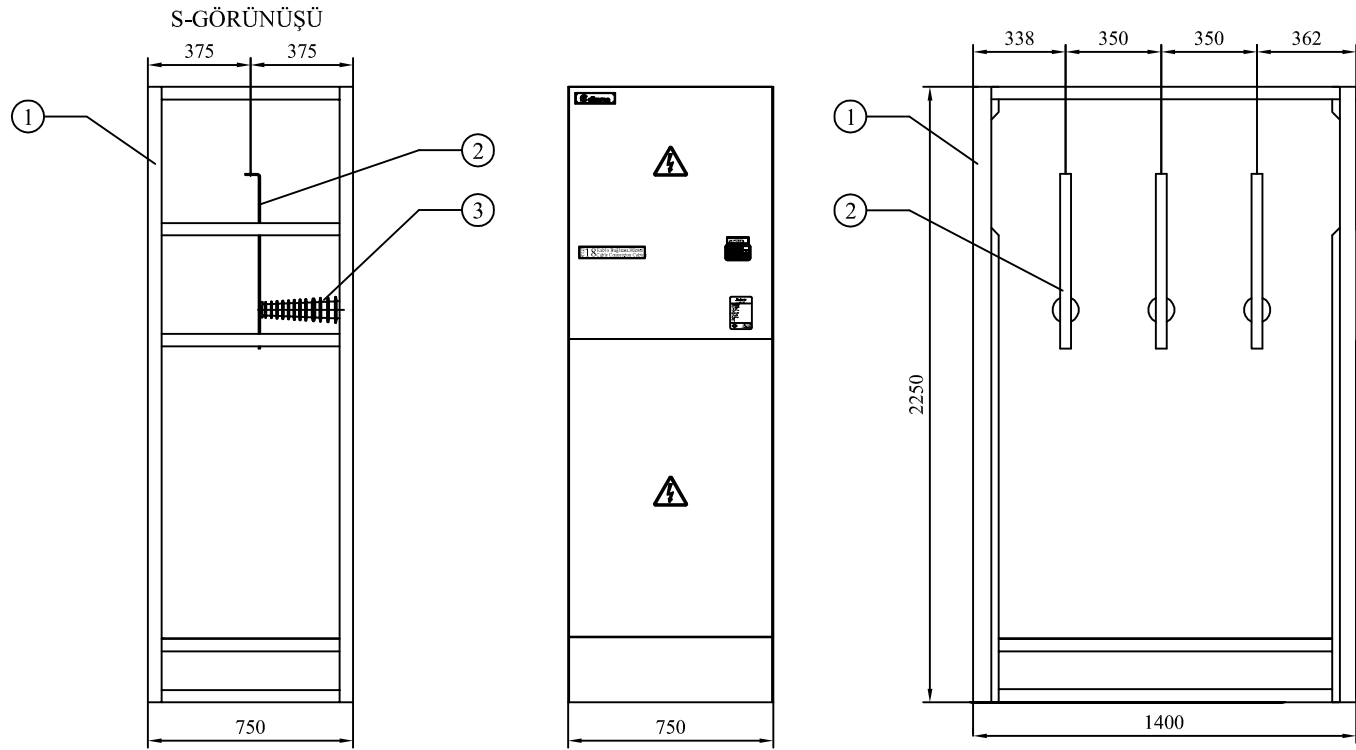

## O.G. HÜCRE BAKIM TALİMATLARI:

1- Bara Bağlantı Kontrolü

S.NO	KOD.NO	DETAY NO	PARÇA ADI	MALZEME	ADET	BOYUT (mm)	AĞIRLIK kg	A Ç I K L A M A
1			ŞASE		1			
2			BAĞLANTI BARASI		1			
3			GBMİ		3			

# TOREKS

TOREKS ELEKTRİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  
Birlik Org.San.Böl. Orhanlı-Tuzla / İSTANBUL  
Tel: +90 444 8673 (444 TORE) Fax: +90 (0216) 593 25 52

DATE

DRAW

CONTROL

APPROVE

Firma Adı :

TOREKS Elk. San. ve  
Tic. Ltd. Şti.

Pano Adı :

Kablo Bağlama Hücresi  
36kV / 630A / 16kA

ÇZM.01

PAGE : 1

T.PAGE : 1